
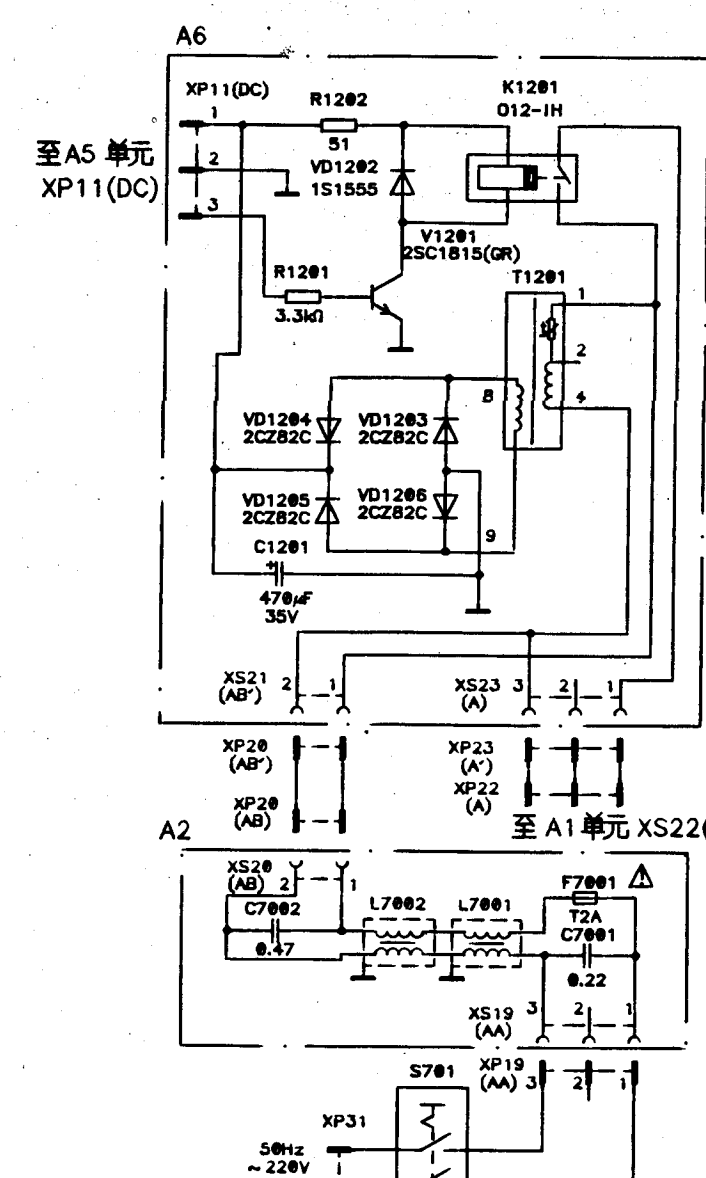


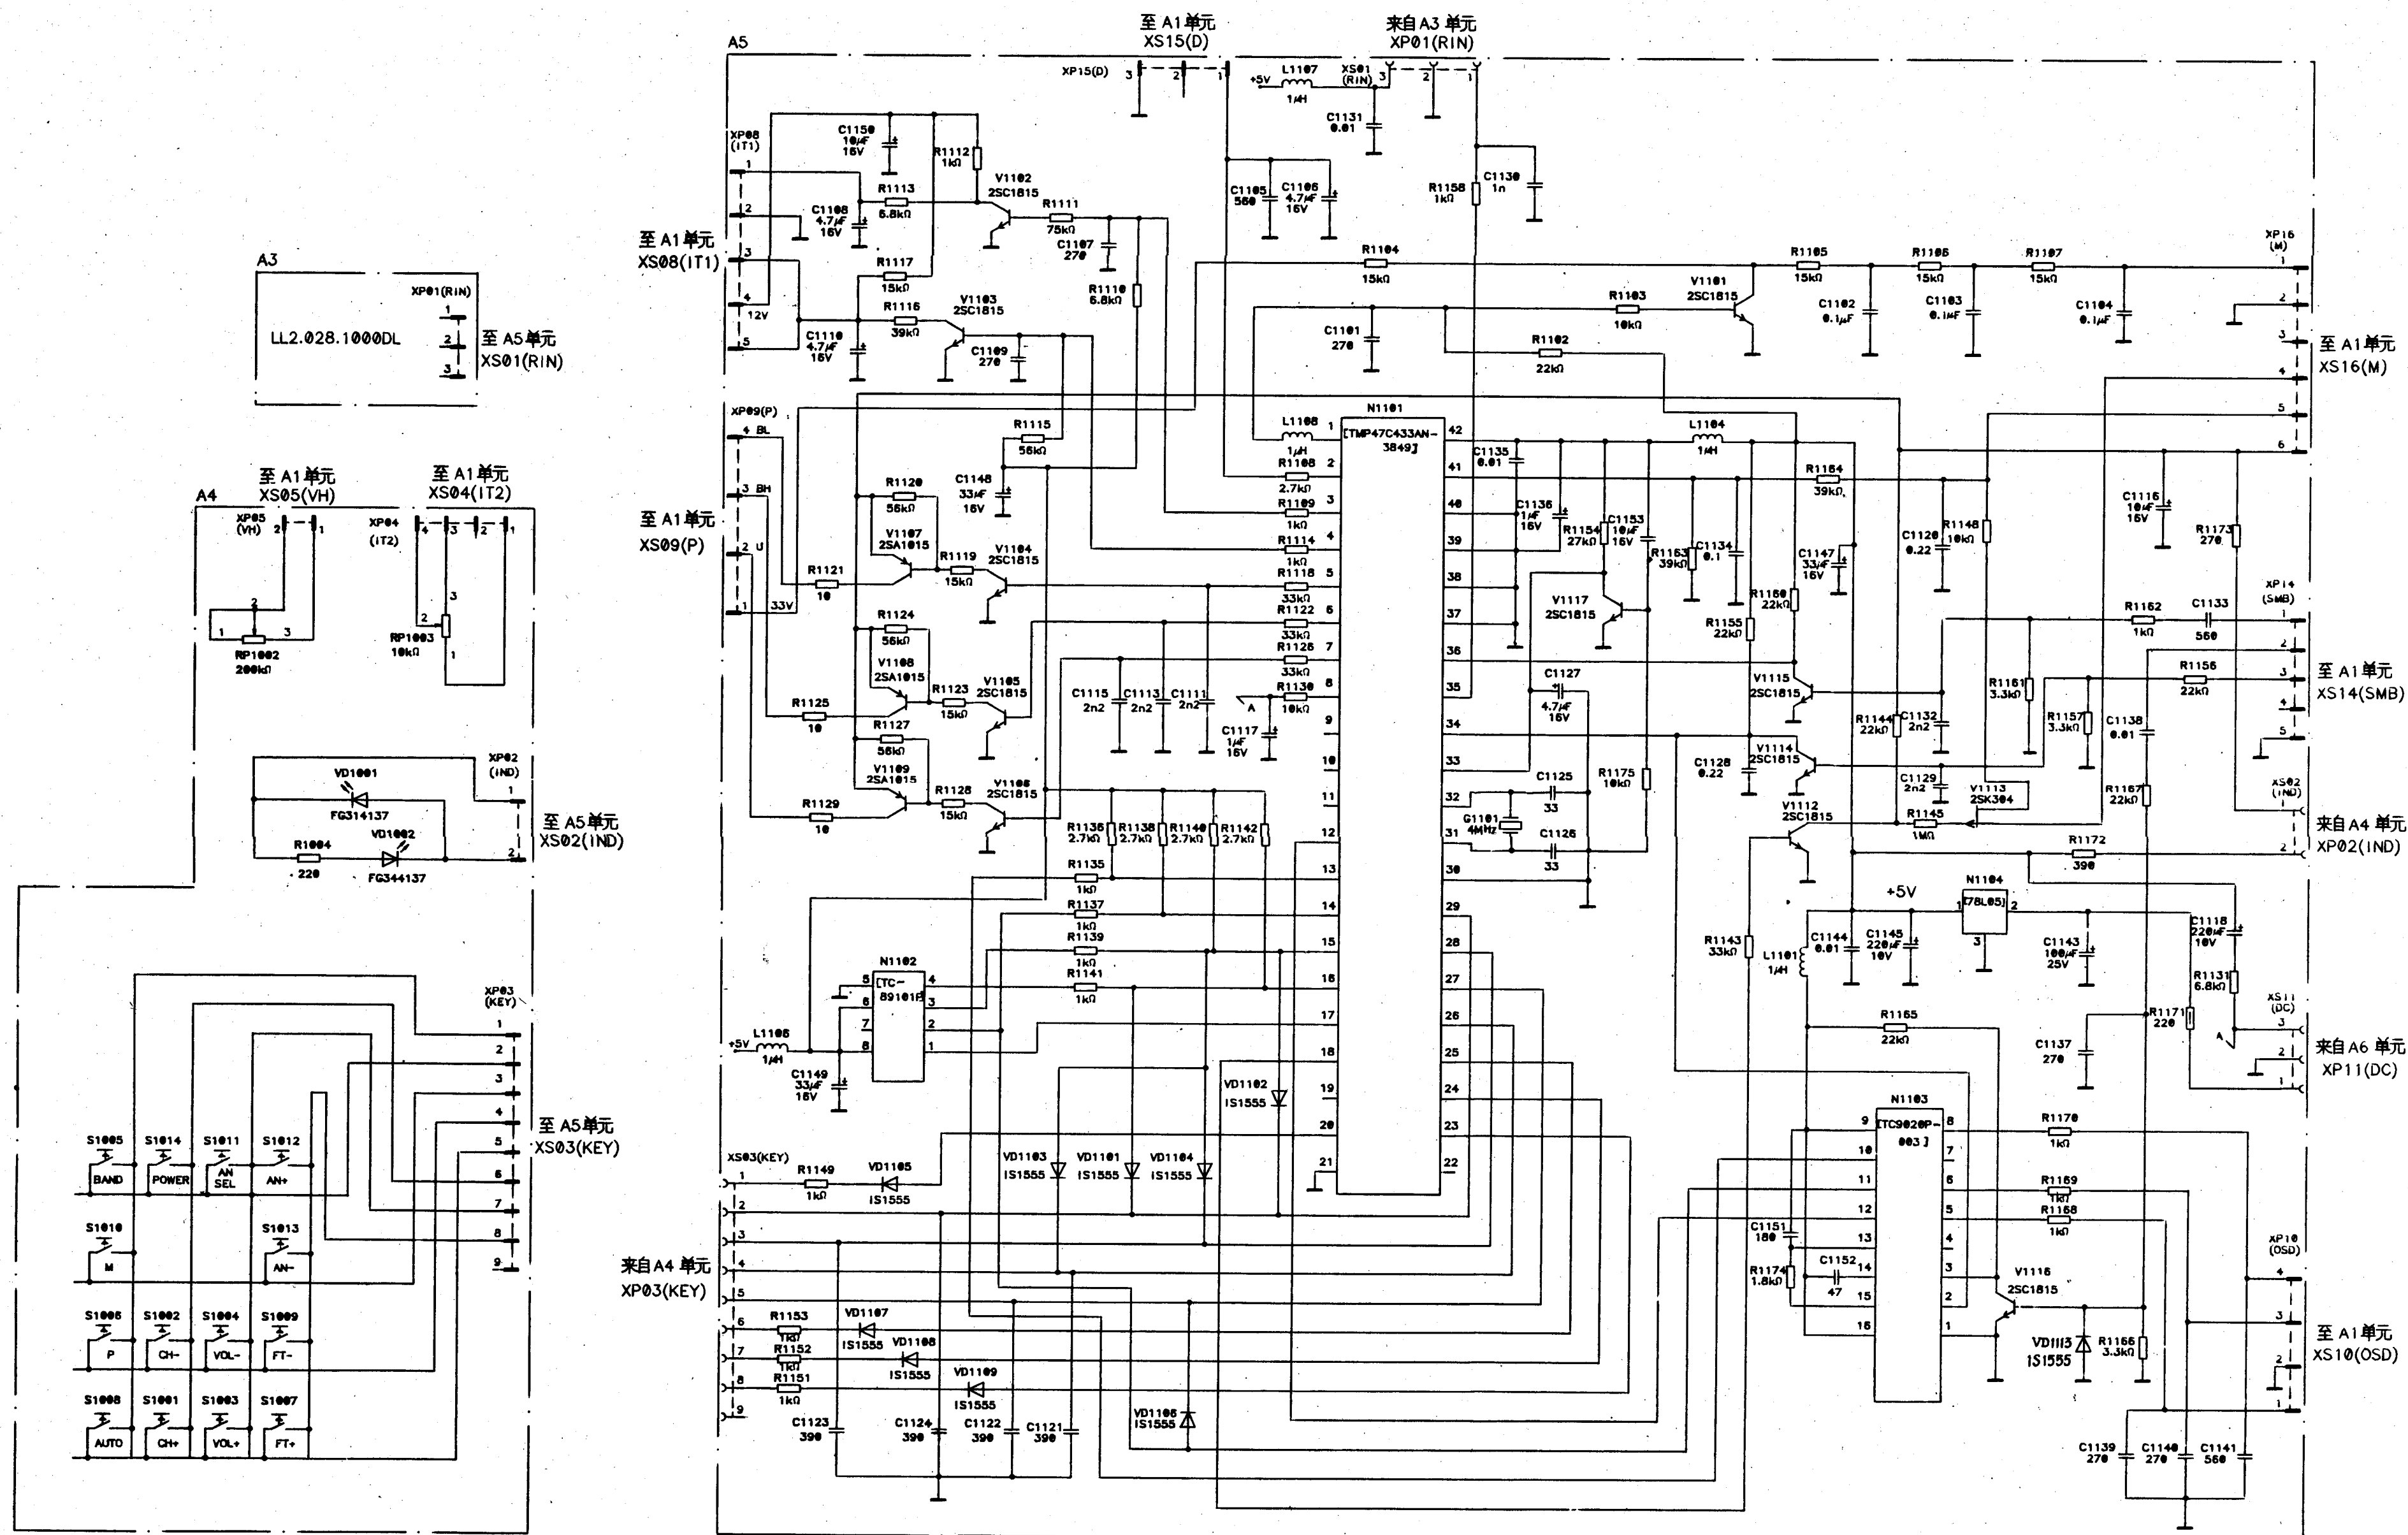

1. 电阻器
未标注功率的为0.25W电阻,未标注计量单位的电阻,单位为Ω;除有如下标记外,其余电阻为碳膜电阻
①阻燃电阻 ②固体电阻 ③水泥电阻 ④金属膜电阻 ⑤氧化膜电阻 ⑥特殊电阻
2. 电容器
未标注计量单位,数值大于1的电容,单位为pF;数值小于1的电容,单位为μF;未注明耐压的为50V
⑦无极性电解电容 ⑧钽电解电容器 ⑨聚酯电容器 ⑩聚丙烯电容器 ⑪金属化聚酯电容器
3. 电感
未标注计量单位的电感,单位为mH
4. 电压测量
电压值是在如下条件测得的:所有控制旋钮旋到最大值;接收彩条信号;用高内阻(内阻大于20kΩ)万用表直流档测量
5. 标有Δ的元器件为安全件,维修时只能用文件中规定的元器件更换,且Δ△△

(此图仅供参考)