




1. 标有△的元器件为安全件，维修时只能用文件中规定的元器件更换，且△△
2. 电阻器
未标注功率的为0.25W电阻，未标注计量单位的电阻，单位为Ω，除有如下标记外，其余电阻均为碳膜电阻。
①阻值电阻 ②固定电阻 ③水泥电阻 ④金属膜电阻 ⑤氧化膜电阻 ⑥特殊电阻
3. 电容器
未标注计量单位，数值大于1的电容，单位为pF，数值小于1的电容，单位为μF，未注明耐压的为50V，除有如下标记外，其余电容均为铝电解电容。
①无极性电解电容 ②铝电解电容 ③聚酯电容器 ④聚丙烯电容器 ⑤金属化聚酯电容器
4. 电感
未标注计量单位的电感，单位为mH。
5. 电压测量
电压值是在如下条件测得的：所有控制旋钮旋转到最大值，接收彩色信号，用高内阻（内阻大于20kΩ）万用表直流档测量。（此图仅供参考）

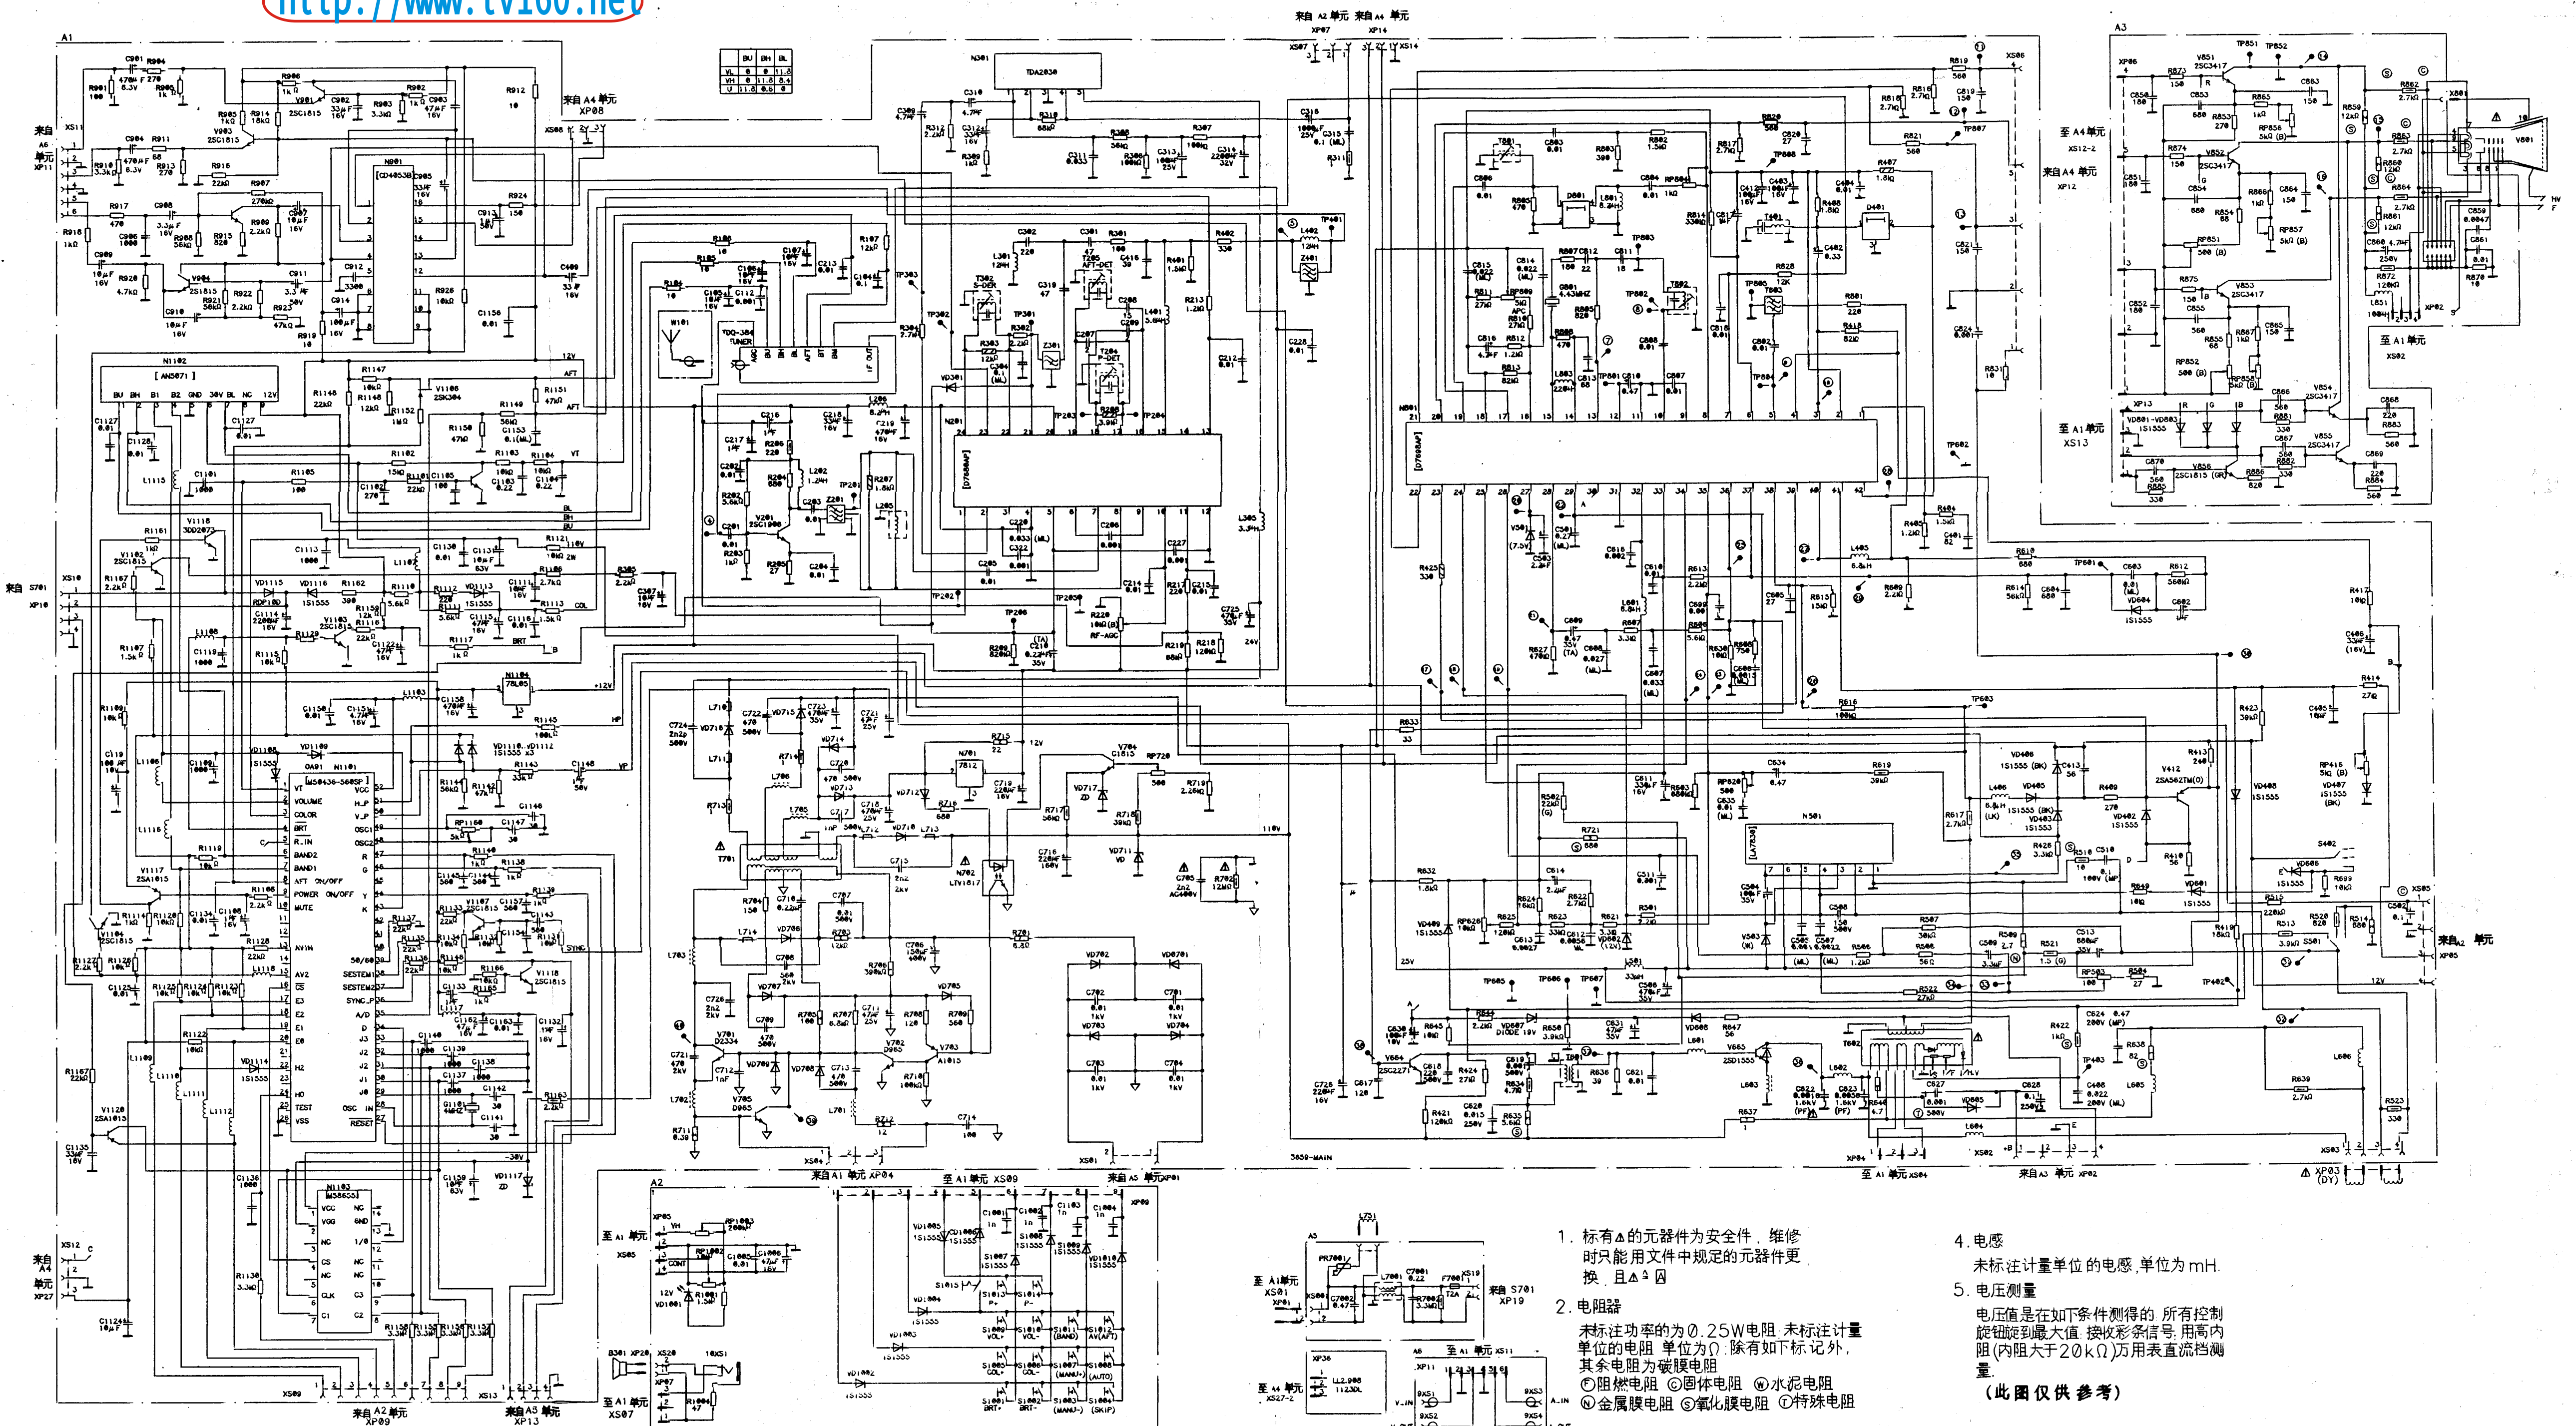